

إدارة السلامة الوقائية - إدارة الخدمات الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ

Emergency

997

www.dcd.gov.ae

ترخيص موزع لوكيل - بإمارة دبي

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2014 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

رقم الترخيص: SK15

سنة الترخيص: 2017

عدد الترخيص: 11-1

اسم الشركة: شركة نيوإيج (ش.ذ.م.م.)

اسم صاحب الترخيص: يعقوب عامر محمد سعيد باقرين

أطراف الرخصة: نيتيكونمار ساتجافي الياس شاه

رقم الهاتف: 04-8868600

عنوان الشركة: مستودع رقم 1 + 2 ملك جمال احمد ابراهيم احمد - مجمع دبي للاستثمار

الموقع / البريد الإلكتروني: newage@emirates.net.ae

تأسست بتاريخ: 2010/03/05م تاريخ الإصدار: 2017/09/26م تاريخ الانتهاء: 2018/07/13م

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة: 21

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي



أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً

إدارة السلامة الوطنية - إدارة الترخيص



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للمطوارئ
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

شركة نيو بايج (ش.م.م.)

شركة نيو بايج (ش.م.م.)

2018/07/13م

اسم الشركة (الموزع)

اسم الشركة (الوكيل)

تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

رقم الترخيص:

SK 15

سنة الترخيص:

2017

عدد التراخيص:


11 - 1

تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة نشاط الموزع	قيد الوكالة	بلد الصنع	اسم المختبر الصالح للشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2018/05/05م	دبي	15844	المملكة المتحدة	LPCB - UK	1222a	EUROSAFE	نظم الإطفاء التلقائي الثابتة Gaseous System <u>Gaseous Fire Suppression systems (HFC 227ea):Eurotech227:</u> - Class A Standard, with Design Concentration of 7.8% - Class A Cables, with Design Concentration of 8.2% - Class B Liquid, with Design Concentration of 9.2% System Pressure: 25 bar and 42 bar @ 20° C, <u>Gaseous Fire Suppression systems (Novec 1230):Eurotech1230:</u> - Class A Standard, with Design Concentration of 5.3% - Class A Cables, with Design Concentration of 5.5% - Class B Liquid, with Design Concentration of 6.5% System Pressure: 25 bar and 42 bar @ 20° C, <u>Gaseous Fire Suppression systems (IG-01):Eurotech IG-01:</u> - Class A Standard, with Design Concentration of 45.5% - Class A Cables, with Design Concentration of 49.6% - Class B Liquid, with Design Concentration of 52.7% System Pressure: 200 bar and 300 bar @ 15° C, <u>Gaseous Fire Suppression systems (IG-55):Eurotech IG-55:</u> - Class A Standard, with Design Concentration of 40.0% - Class A Cables, with Design Concentration of 43.8% - Class B Liquid, with Design Concentration of 47.1% System Pressure: 200 bar and 300 bar @ 15° C, <u>Gaseous Fire Suppression systems (IG-100):Eurotech IG-100:</u> - Class A Standard, with Design Concentration of 38.9% - Class A Cables, with Design Concentration of 42.8% - Class B Liquid, with Design Concentration of 46.3% System Pressure: 200 bar and 300 bar @ 15° C, <u>Gaseous Fire Suppression systems (IG-541):Eurotech IG-541:</u> - Class A Standard, with Design Concentration of 38.5% - Class A Cables, with Design Concentration of 45.7% - Class B Liquid, with Design Concentration of 46.5% System Pressure: 200 bar and 300 bar @ 15° C,	1

يبلغ الإجراء العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

ملاحظة :

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

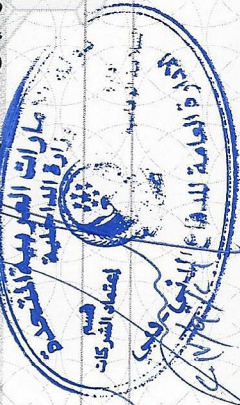

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم وأمنًا وسلامة

إدارة السلامة الوطنية - إدارة الترخيص



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae

شركة نبوايج (ش.م.م)
شركة نبوايج (ش.م.م)
2018/07/13م

اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (الوكيل)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 2



تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة نشاط الموزع	قيد الوكالة	بند الصنع	اسم المختبر الصار للشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2017/10/14م	دبي	15925	الصين	BSI - Kitemark - UK	KM 600830	Nitin	طفايات حريق يدوية Portable Fire Extinguishers - Type (CO2): - Models (NVCFE02-2): Capacity 2 kg and Rating (34B), - Models (NVCFE02-5): Capacity 5 kg and Rating (70B), - Type (ABC Powder): - Models (NVABC-70-1): Capacity 1 kg, Stored Pressure and Rating (8A/34B), - Models (NVABC-70-2): Capacity 2 kg, Stored Pressure and Rating (13A/70B), - Models (NVABC-70-6): Capacity 6 kg, Stored Pressure and Rating (34A/183B), - Models (NVABC-70-9): Capacity 9 kg, Stored Pressure and Rating (55A/233B), - Models (NVABC-40-1): Capacity 1 kg, Stored Pressure and Rating (5A/34B), - Models (NVABC-40-2): Capacity 2 kg, Stored Pressure and Rating (13A/70B), - Models (NVABC-40-6): Capacity 6 kg, Stored Pressure and Rating (27A/144B), - Models (NVABC-40-9): Capacity 9 kg, Stored Pressure and Rating (34A/233B), - Type (Foam): - Models (NVAF03-6): Capacity 6 Litre, Stored Pressure and Rating (13A/144B), - Models (NVAF03-9): Capacity 9 Litre, Stored Pressure and Rating (21A/183B), - Type (Water): - Models (NVWFE04-9): Capacity 9 Litre, Stored Pressure and Rating (13A),	2

ملاحظة : ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة .

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي



أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً



إدارة السلامة الوطنية - إدارة الترخيص

شركة نيو بايج (ش.م.م)

اسم الشركة (الموزع)

SK15

رقم الترخيص:

شركة نيو بايج (ش.م.م)

اسم الشركة (الوكيل)

2017

سنة الترخيص:

2018/07/13م

تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

11 - 3

عدد التراخيص:



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency


997

www.dcd.gov.ae

رقم	اسم المعدة	الاسم التجاري	رقم الشهادة	اسم المختبر	بلد الصنع	قيد الوكالة	منطقة	نشاط الموزع	تاريخ انتهاء
3	مرشات مياه تلقائية Sprinklers, Automatic and Open								
	• Sprinklers, Automatic and Open: A. Upright and Pendant Standard Spray Sprinklers: 1. Model: NV003, (Standard Response Type & Upright Type), 2. Model: NV004, (Quick Response Type & Upright Type), 3. Model: NV005, (Standard Response Type & Pendant Type), 4. Model: NV006, (Quick Response Type & Pendant Type), B. Standard Sidewall Spray Sprinkler: 1. Model: NV001, (Standard Response Type & Horizontal Type), 2. Model: NV002, (Quick Response Type & Horizontal Type), C. Flush, Recessed and Concealed Sprinklers: 1. Model: NV007, (Quick Response Type & Concealed Type), 2. Model: NV008, (Standard Response Type & Concealed Type),	Nitin	VNIV. EX15369	UL-USA	الصين	15925	دبي		2017/10/14م
4	صمامات تحكم بأنظمة المياه الخاصة Special System Water Control Valves, Deluge Type								
	• Deluge Type Special System Water Control Valves: 1. Model: A Size: 2, 3, 4, 6, 8 in 2. Model: H Size: 3, 4, 6 in.	Nitin	VLFT.EXI 5429	UL-USA	الهند	15925	دبي		2017/10/14م

ملاحظة : ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصالح من قبل الإدارة

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

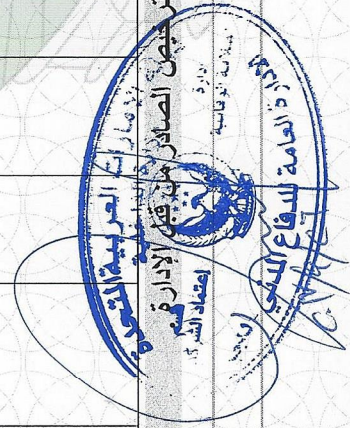

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم وأمنًا وسلامة

إدارة السلامة الوطنية - إدارة إحتياجات الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للمطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae

شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)
شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)
2018/07/13
اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (الوكيل)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)


رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 4

رقم الترخيص	اسم الشركة (الموزع)	شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)	اسم الشركة (الوكيل)	تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)	اسم الشركة (الموزع)	شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)	اسم الشركة (الوكيل)	تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)
5	أنابيب معدنية للمرشات Metallic Sprinkler Pipe	EUROSAFE	VIZY. EX16178	UL - USA	الصين	15844	دبي	2018/05/05
6	صمامات إنذار Alarm Valves	Nitin	VPLX.EX15 428	UL - USA	الهند	15925	دبي	2017/10/14

ملاحظة :

إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر عن قبل 15 يوم.

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

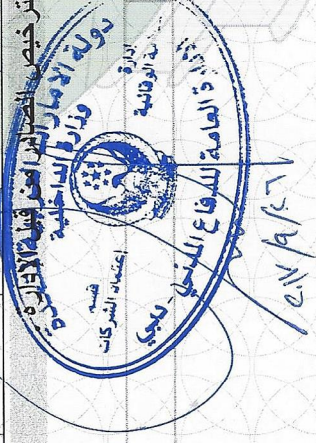

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم وأمنًا وسلامة

إدارة السلامة الوطنية - إدارة إلتزام الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae

شركة نبوايج (ش.ذ.م.م)
شركة نبوايج (ش.ذ.م.م)
2018/07/13م

اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (الوكيل)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 5

تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة نشاط الموزع	قيد الوكالة	بلد الصنع	اسم المختبر الصادرة للشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2017/10/14م	دبي	15925	الهند	UL - USA	VGYZ. EX15426	Nitin	فوهات رش Nozzles, Spray Type, Fixed 1. Models: MV-E, MV-A, MV-AS, HV-A, HV-AS, HV-B, HV-BS	7
2018/05/05م	دبي	15844	الصين	UL-USA	HBOR .EX16426	EUROSAFE	فوهات حريق (هيدرانت) Hydrants Base Valve Design: 1. Model: EFP701 Base Valve Size: 6 in. Rated Pressure: 250 psig, 2. Model: EFP702 Base Valve Size: 6 in. Rated Pressure: 250 psig,	8
2018/05/05م	دبي	15844	الصين	FM Approvals - USA	3047656	EUROSAFE	صمامات تحكم (بوابة) Gate Valves • NRS Gate Valves (Inside Screw): 1. Model: FNC Rated Working Pressure: 300 psi, Sizes: 2 ½, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 in. 2. Model: LNC Rated Working Pressure: 250 psi, Sizes: 2 ½, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 in. • OS & Y Gate Valves (Outside Screw): 1. Model: FRH Rated Working Pressure: 300 psi, Sizes: 2, 2 ½, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 in. 2. Model: LRH Rated Working Pressure: 250 psi, Sizes: 2 ½, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 in.	9

ملاحظة : ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني -دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص

يعتقد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم وأمنًا وسلامة

إدارة السلامة الوطنية - إدارة إخماد الحرائق



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للمطوارئ
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)
شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)
2018/07/13م
اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (الوكيل)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)


رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 6

رقم الشهادة	اسم المختبر	بند الصنع	قيد الوكالة	منطقة	نشاط الموزع	تاريخ انتهاء قيد الوكالة
10380a	LPCB-UK	الصين	15844	دبي	دبي	2018/05/05م
10380a	LPCB-UK	بريطانيا	4798	دبي	دبي	2018/07/20م
010h	LPCB-UK	بريطانيا	4798	دبي	دبي	2018/07/20م

اسم المعدة	الاسم التجاري	رقم الشهادة	اسم المختبر	بند الصنع	قيد الوكالة	منطقة	نشاط الموزع	تاريخ انتهاء قيد الوكالة
خراطيم حريق Fire Hose Reels	EUROSAFE	10380a	LPCB-UK	الصين	15844	دبي	دبي	2018/05/05م
1. Model (EPPFHRM01) : Manual Type, Swinging Arm, Max. Hose Length: 30 m and Hose Bore 19 mm, 2. Model (EPPFHRM02) : Manual Type, Swinging Arm, Max. Hose Length: 30 m and Hose Bore 25 mm, 3. Model (EPPFHRM01) : Automatic Type, Swinging Arm, Max. Hose Length: 30 m and Hose Bore 19 mm, 4. Model (EPPFHRM02) : Automatic Type, Swinging Arm, Max. Hose Length: 30 m and Hose Bore 25 mm,								
أجهزة إنذار صوتية Sounders	Apollo	010ak	LPCB-UK	بريطانيا	4798	دبي	دبي	2018/07/20م
1. Model: 55000-001 XP95 Type B Intelligent Open Area Sounder (Red) 2. Model: 55000-002 XP95 Type B Intelligent Open Area Sounder (White) 3. Model: 55000-005 XP95 Type B Intelligent Open Area Sounder Beacon (Red) 4. Model: 55000-006 XP95 Type B Intelligent Open Area Sounder Beacon (White) Bases: 45681-517 Enhanced Deep Isolating Base (White), 45681-518 Enhanced Deep Isolating Base (Red).								
كاشف متعدد المجسات (حرارة ودخان) Multi-Sensor Detector	Apollo	010h	LPCB-UK	بريطانيا	4798	دبي	دبي	2018/07/20م
1. Model: 58000-700 Discovery Analogue Addressable Multi-Sensor Detector, Base: 45681-209 and 45681-210 Mounting Base								

ملاحظة : ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة .

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني /دبي

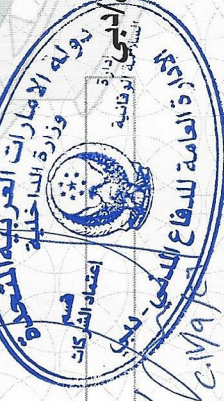

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للمطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae

إدارة السلامة الوطنية - إدارة الترخيص

رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 7

اسم الشركة (الموزع):
اسم الشركة (الوكيل):
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل): 2018/07/13

تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة نشاط الموزع	قيد الوكالة	بند الصنع	اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2018/07/20م	دبي	4798	بريطانيا	LPCB-UK	010q	APOLLO	كاشف دخان ضوئي <u>Smoke Detectors</u> <u>Smoke Detectors:</u> <u>1. Model: 55000-600,XP95 Analogue addressable optical smoke detector, Base: 45681-209 and 45681-210, Certificate Ref. No.: 010q/18,</u> <u>2. Model: 55000-620,XP95 Analogue addressable optical smoke detector, Base: 45681-209 and 45681-210, Certificate Ref. No.: 010q/19,</u> <u>3. Model: 55000-660,XP95 Analogue addressable optical smoke detector, Base: 45681-209 and 45681-210, Certificate Ref. No.: 010q/21,</u> <u>4. Model: 55000-640,XP95 IS Analogue addressable intrinsically safe optical smoke detector, Certificate Ref. No.: 010q/22,</u> <u>5. Model: 55000-540,XP95 IS Analogue addressable intrinsically safe ionisation smoke detector, Certificate Ref. No.: 010q/23,</u> <u>6. Model: 58000-600,Discovery Analogue addressable photoelectric smoke detector, Base: 45681-209 and 45681-210, Certificate Ref. No.: 010q/03,</u>	13

ملاحظة : **إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة .**

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني /دبي



إدارة السلامة الوقائية - إدارة التفتيش الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للمطوارئ

Emergency

997

www.dcd.gov.ae

شركة نبويات (ش.ذ.م.م)

شركة نبويات (ش.ذ.م.م)

2018/07/13م

اسم الشركة (الموزع)

اسم الشركة (الوكيل)

تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)


رقم الترخيص: SK15

سنة الترخيص: 2017

عدد التراخيص: 11 - 8

تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة منشأة الموزع	قيد الوكالة	بلد الصنع	اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2018/07/20م	دبي	4798	بريطانيا	LPCB-UK	010p	Apollo	كاشف حرارة Heat Detector 1. Model: 55000-400 XP95 Analogue Addressable Class A2S Heat Detector, Base: 45681-209 and 45681-210 Mounting Bases 2. Model: 55000-401 XP95 Analogue Addressable Class CS Heat Detector, Base: 45681-209 and 45681-210 Mounting Bases 3. Model: 55000-420 XP95 Analogue Addressable Class A2S Heat Detector, Base: 45681-209 and 45681-210 Mounting Bases 4. Model: 55000-440 XP95 IS Analogue Addressable Intrinsically Safe Class A2S Heat Detector, Base: 45681-215 Mounting Bases	14
2018/01/23م	دبي	9778	فنلندا	FM APPROVALS - USA	3024528	HI-FOG	أنظمة رذاذ المياه المضغوطة لمكافحة الحريق Water Mist System Type: HI-FOG Water Mist System, Model: MT4, Usage: Protection of Combustion Turbines and Machinery in Enclosure with Volumes up to 1.375 m³ and Max. Height of 11 m, Installation: As per Document Ref. MO/ES/32/DIOM/FM/12, Rev. 1.1 Dated Sept. 14.	15

ملاحظة : إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

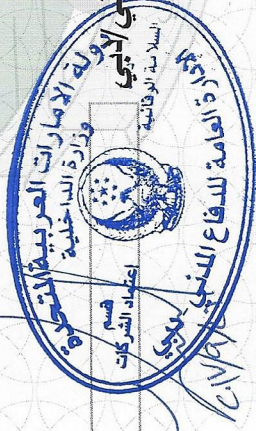

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/الأبدي

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم وأمنًا وسلامة

إدارة السلامة الوطنية - إدارة إخماد الحرائق



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency
997

www.dcd.gov.ae

شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)
شركة نيو بايج (ش.ذ.م.م)
2018/07/13م


اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (الوكيل)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 09

تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة نشاط الموزع	قيد الوكالة	بلد الصنع	اسم المختبر الصادر الشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2017/10/14م	دبي	15925	الهند	UL - USA	MZQE. EX15989	Nitin	خراطيم حريق (للاستخدام الخاص) Fire Hose, Lined, Uncoupled, for Municipal and Industrial Use 1. Single-jacketed Hose with EPDM Rubber Lining and Jackets of Polyester Threads, 2. Hose with NBR/PVC Lining and Ribbed Cover with Nylon and Polyester Reinforcement. Sizes: 1 1/2, 2 1/2 in.	16
2018/07/20م	دبي	4798	بريطانيا	LPCB-UK	010w	Apollo	نقطة نداء يدوية Manual Call Points 1. Model: 55100-908 XP95 Analogue Addressable Manual Call Point with Short Circuit Isolator and Surface Mounting Box, 2. Model: 58100-908 Discovery Analogue Addressable Manual Call Point with Short Circuit Isolator and Surface Mounting Box, 3. Model: 58100-905 Discovery Analogue Addressable Manual Call Point with Short Circuit Isolator, Glass Frangible Element and Surface Mounting Box, 4. Model: 58100-951 Discovery Analogue Addressable Waterproof Manual Call Point with Short Circuit Isolator,	17

ملاحظة : يبلغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتوقعة في الترخيص الصادر من إدارة إخماد الحرائق.

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

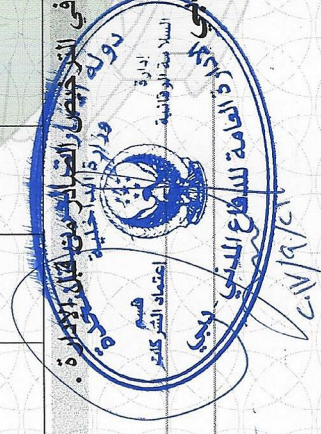

أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم وأمنًا وسلامة

إدارة السلامة المهنية - إدارة التفتيش الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
United Arab Emirates
Ministry of Interior
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111
Fax : 009714 2612449
P.O. Box 11377 Dubai
United Arab Emirates

للطوارئ
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

شركة نبويات (ش.ذ.م.م)
شركة نبويات (ش.ذ.م.م)
2018/07/13

اسم الشركة (الموزع)
اسم الشركة (الوكيل)
تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

رقم الترخيص: SK15
سنة الترخيص: 2017
عدد التراخيص: 11 - 10

تاريخ انتهاء قيد الوكالة	منطقة موزع	قيد الوكالة	بلد الصنع	اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	الاسم التجاري	اسم المعدة	م
2018/01/23م	دبي	9778	فلندا	FM APPROVALS - USA	3024528	HI-FOG	نظمة رذاذ المياه المضغوطة لمكافحة الحريق Water Mist System 1. Type: HI-FOG Water Mist System, Model: GPU, Usage: Protection of Combustion Turbines and Machinery in Enclosure with Volumes up to 1,500 m³, and Max Height of 10 m, Installation: As per Document Ref. MO/ES/04/DIOM/FM/99, Rev. 1.3 Dated Nov. 14. 2. Type: HI-FOG Water Mist System, Model: MAU, Usage: Protection of Wet Benches and Other Processing Equipment (Machinery Space Accumulator Unit) with Volumes up to 260 m³, and Max Height of 10 m, Installation: As per Document Ref. MO/PES/01/DIOM/FM/97, Rev. 1.5 Dated Sept. 14. 3. Type: HI-FOG Water Mist System, Model: SPU, Usage: Protection of Industrial Oil Cookers (Sprinkler Pump Unit) with Max Width of 6.9 m, Installation: As per Document Ref. MO/ES/28/DIOM/FM/08, Rev. 1.1 Dated May. 14. 4. Type: HI-FOG Water Mist System, Model: 2000, Usage: Protection of Non-Storage Occupancies, Hazard Category 1 (HC1), Installation: As per Document Ref. MO/ES/31/DIOM/FM&UL/11, Rev. 1.3 Dated Nov. 14. 5. Type: HI-FOG Water Mist System, Model: DAU, Usage: Protection of Computer Room Subfloors, Installation: As per Document Ref. MO/PES/07/DIOM/FM/00, Rev. 1.2 Dated Sept. 14.	18


ملاحظة : يبلغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتوفرة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة .

يعتمد عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني للتفتيش الشركات



أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً

A close-up photograph of a firefighter wearing a yellow protective suit and a black helmet with a yellow stripe. The firefighter is holding a red fire hose with a metal nozzle. The background is a plain, light-colored wall.

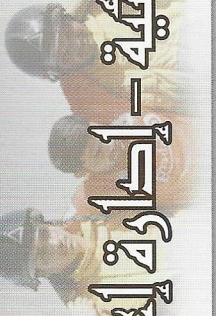

للطوارئ
Emergency

www.dcd.gov.ae

رقم الترخيص:	SK15
سنة الترخيص:	2017
عدد التراخيص:	11 - 11

تاريخ انتهاء ترخيص الشركة (الوكيل)

بلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني، على، في حالة تغيب أو تعذر، في الدوائر المختصة في

يعتمد عن الإدارة العامة للدفاع المدني/السلامة الوقائية

أن تكون دولة الإمارات المتحدة من أفضل دول العالم أمنًا وسلامًا